


■ 特點


- ◎可接受數位脈波(NPN/PNP)或磁性感應器(30mV 以上), 以達到積算和控制等功能
- ◎高精確度 0.03% F.S.±1 位數
- ◎瞬間量顯示範圍 0~19999 可任意規劃
- ◎累積量顯示範圍 0~999999999
- ◎頻率輸入範圍 0.01Hz~10KHz
- ◎瞬間量與累積量小數點位置皆可任意設定
- ◎累積量之時間基數可任意規劃(1 或 60 或 3600 秒)
- ◎累積量之積算比例可任意規劃(0.00001~9999.99999)
- ◎累積量具有自動復歸&外部復歸(RESET)功能
- ◎累積量具有外部暫停計數(GATE)功能
- ◎16BIT DAC 類比輸出可任意規劃
- ◎顯示值平均次數可任意規劃(1~99)
- ◎BAUD RATE:19200/9600/4800/2400
- ◎0.46 LED 高亮度大型顯示幕
- ◎交談式人機介面操作簡單
- ◎EEPROM 儲存方式,資料可保 10 年以上
- ◎須具備通關密碼方可進入內部設定參數
- ◎2 段警報輸出具有啟動延遲,動作延遲等功能
- ◎具有停電記憶功能
- ◎可提供 DC12V, <60mA, 輔助電源

■ 各部名稱

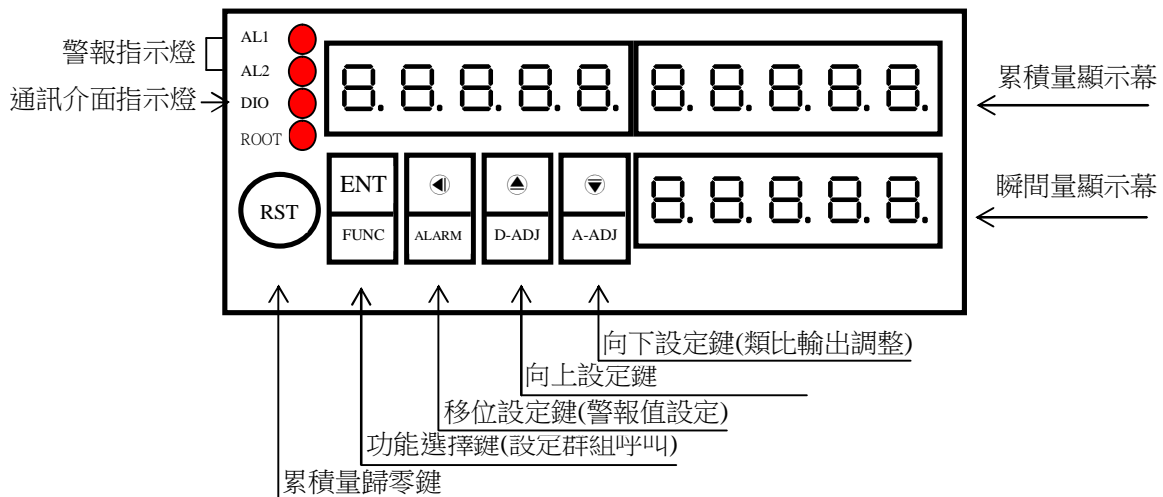


■ 輸入端子接線圖


◎接點輸入(PNP)

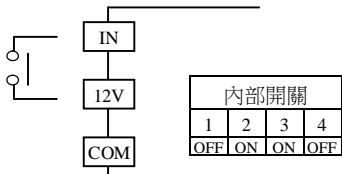


◎CMOS 輸入(12V 或 15V)

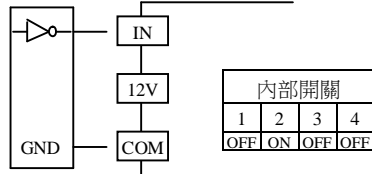


◎感測器輸入(PNP 12V)

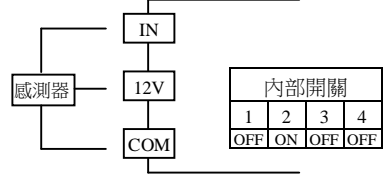


◎接點輸入(NPN)

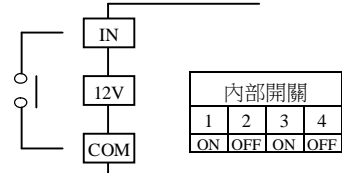

◎TTL 輸入(5V)

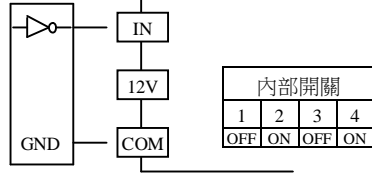

◎感測器輸入(NPN 12V)

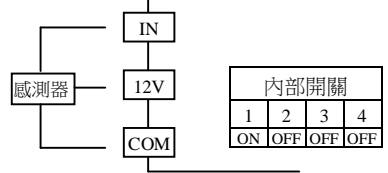

■ 內部開關說明

□	4	位置 4	ON: TTL	OFF: CMOS
□	3	位置 3	ON: 0~50Hz	OFF: 0~10KHz
□	2	位置 2	ON: PNP	
□	1	位置 1	ON: NPN	

按鍵介紹

操作說明

Ⓜ 按鍵功能說明

1. 在正常顯示值時,主要功能是呼叫設定群組
2. 在參數設定頁時,主要功能是儲存該頁設定資料並進入下一參數設定頁

◀按鍵功能說明	1.在正常顯示值時,主要功能是呼叫警報值設定頁 2.剛進入設定群組時,設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如果需要修正資料可按◀鍵進入設定程序,畫面會鎖住顯示資料此時需放開按鍵約0.2秒後再按,游標(閃爍顯示代表)即會向左循環顯示.(按鍵反應約0.2秒)		
▲按鍵功能說明	1.剛進入參數設定頁時,設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如果需要修正資料可按▲鍵進入設定程序,畫面會鎖住顯示資料此時需放開按鍵約0.2秒後再按,顯示資料即會向上循環遞增顯示.(按鍵反應約0.2秒)		
▼按鍵功能說明	1.在正常顯示值時,主要功能是呼叫類比輸出 ZERO&SPAN 調整 2.剛進入參數設定頁時,設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如果需要修正資料可按▼鍵進入設定程序,畫面會鎖住顯示資料此時需放開按鍵約0.2秒後再按,顯示資料即會向下循環遞減顯示.(按鍵反應約0.2秒)		
▲&▼複合鍵功能說明	在設定群組與參數設定頁同時按▲&▼鍵即返回正常顯示值,但在參數設定頁時該修正資料將會遺失,並不會儲存		
沒按任何鍵	在設定群組與參數設定頁沒按任何鍵約2分鐘即返回正常顯示值		
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
1	正常顯示值	123456789 12345	按Ⓜ鍵進入通關密碼輸入頁
2	通關密碼輸入頁 P.COD(Pass Code) 預設值為0	0000000000 P.COD	1.以◀&▲&▼鍵輸入5位數正確通關密碼 2.按Ⓜ鍵,密碼正確進入設定群組選擇區,密碼錯誤返回正常顯示值
3	系統參數設定群組 SYS	SYS	1.以◀鍵選擇欲修正資料之設定群組 2.按Ⓜ鍵即可進入該設定群組之參數設定頁
	警報輸出設定群組 ROP	ROP	
	類比輸出設定群組 AOP	AOP	
	通訊輸出設定群組 DOP	DOP	
4	修正系統參數設定群組 SYS(System)	SYS	以◀鍵選擇系統參數設定群組,按Ⓜ鍵進入瞬間量小數點位置設定頁
4-1	瞬間量小數點位置設定頁 DPR(Decimal Point Rate) 預設值為0	0 DPR	1.以▲&▼鍵輸入瞬間量小數點位置(0~4) 2.按Ⓜ鍵進入瞬間量最大顯示值設定頁
4-2	瞬間量最大顯示值設定頁 DSPH(Display High Scale) 預設值為19999	0000 19999 DSPH	1.以◀&▲&▼鍵輸入瞬間量最大顯示值(0~19999) 2.按Ⓜ鍵進入最大輸入頻率設定頁
4-3	最大輸入頻率設定頁 INH(Input Max. Hz) 預設值為9999.99	0009999.99 INH	1.以◀&▲&▼鍵輸入最大輸入頻率(0.01~9999.99Hz) 2.按Ⓜ鍵進入顯示平均次數設定頁
4-4	顯示平均次數設定頁 AVG(Average) 預設值為5	000000005 AVG	1.以◀&▲&▼鍵輸入顯示平均次數(1~99) 2.按Ⓜ鍵進入輸入取樣時基設定頁
4-5	輸入取樣時基設定頁 TBASE(Time Base) 預設值為0.1	00000000.1 TBASE	1.以◀&▲&▼鍵輸入輸入取樣時基(0.1~99.9) 2.按Ⓜ鍵進入累積量小數點位置設定頁
4-6	累積量小數點位置設定頁 DPT(Decimal Point Totalizer) 預設值為0	0 DPT	1.以▲&▼鍵輸入累積量小數點位置(0~8) 2.按Ⓜ鍵進入累積量時間基數設定頁
4-7	累積量時間基數設定頁 C.TIME(Count Time) 預設值為1	1 C.TIME	1.以▲&▼鍵輸入累積量時間基數(1或60或3600秒) 2.按Ⓜ鍵進入累積量積算比例設定頁
4-8	累積量積算比例設定頁 SCALE(Scale) 預設值為1	000 100000 SCALE	1.以▲鍵輸入累積量積算比例(0.00001~9999.99999) 2.按Ⓜ鍵進入通關密碼設定頁
4-9	通關密碼設定頁 CODE(Code)預設值為0	0000000000 CODE	1.以◀&▲&▼鍵輸入通關密碼(0~19999) 2.按Ⓜ鍵進入面板設定鎖設定頁
4-10	面板設定鎖設定頁 LOCK(Panel Lock) 預設值為NO	NO LOCK	1.以▲&▼鍵輸入面板設定鎖(NO or YES) 2.按Ⓜ鍵返回系統參數設定群組 SYS
5	修正警報輸出設定群組 ROP	ROP	以◀鍵選擇警報輸出設定群組,按Ⓜ鍵進入警報輸出選擇設定頁

5-1	警報輸出選擇設定頁 AL.SEL(Alarm Select) 預設值為 RATE	RATE	1.以▲&▼鍵輸入警報輸出選擇(RATE 或 TOTAL) 2.按Ⓜ鍵進入警報 1 動作方向設定頁
		ALSEL	
5-2	警報 1 動作方向設定頁 ACT1(Active 1) 預設值為 HI	HI	1.以▲&▼鍵輸入警報 1 動作方向(HI or LO) 2.按Ⓜ鍵進入警報 2 動作方向設定頁
		ACT1	
5-3	警報 2 動作方向設定頁 ACT2(Active 2) 預設值為 HI	HI	1.以▲&▼鍵輸入警報 2 動作方向(HI or LO) 2.按Ⓜ鍵進入返回警報輸出設定群組 ROP
		ACT2	
6	修正類比輸出設定群組 AOP		以◀鍵選擇類比輸出設定群組,按Ⓜ鍵進入類比輸出選擇設定頁
6-1	類比輸出選擇設定頁 AO.SEL(Analog Output Select) 預設值為 RATE	RATE	1.以▲&▼鍵輸入類比輸出選擇(RATE 或 TOTAL) 2.按Ⓜ鍵進入最小輸出對應顯示值設定頁
		AoSEL	
6-2	最小輸出對應顯示值設定頁 ANLO(Analog Output Zero- According to Display) 預設值為 0	0000000000	1.以◀&▲&▼鍵輸入最小輸出對應顯示值(0~99999999) 2.按Ⓜ鍵進入最大輸出對應顯示值設定頁 註:例額定輸出 0~10V,欲在顯示值為 100 時,輸出 0V,則最小輸出 對應顯示值須修正為 100,小數點對應 DP 設定值
		ANLO	
6-3	最大輸出對應顯示值設定頁 ANHI(Analog Output Span- According to Display) 預設值為 19999	000019999	1.以◀&▲&▼鍵輸入最大輸出對應顯示值(0~99999999) 2.按Ⓜ鍵返回類比輸出設定群組 註:例額定輸出 0~10V,欲在顯示值為 2000 時,輸出 10V,則最大輸出 對應顯示值須修正為 2000,小數點對應 DP 設定值
		ANHI	
7	修正通訊輸出設定群組 DOP		以◀鍵選擇通訊輸出設定群組,按Ⓜ鍵進入通訊位址設定頁
7-1	通訊位址設定頁 ADDR(Communication Address) 預設值為 0	0000000000	1.以◀&▲&▼鍵輸入通訊位址(0~255) 2.按Ⓜ鍵進入通訊速率設定頁
		ADDR	
7-2	通訊速率設定頁 BAUD(Communication Baud Rate) 預設值為 19200	19200	1.以▲&▼鍵輸入通訊速率(19200,9600,4800,2400) 2.按Ⓜ鍵進入通訊同步檢測位元設定頁
		BAUD	
7-3	通訊同步檢測位元設定頁 PARI(Communication Parity Check) 預設值為 n.8.2	n.8.2	1.以▲&▼鍵輸入通訊同步檢測位元(n82,n81,even,odd) 2.按Ⓜ鍵返回通訊輸出設定群組
		PARI	
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
8	正常顯示值	123456789 12345	按◀鍵約 3 秒,進入警報值 1 設定頁
8-1	警報值 1 設定頁 AL1 (Alarm 1) 預設值為 0	0000000000	1.以◀&▲&▼鍵輸入警報值 1(0~99999999) 2.按Ⓜ鍵進入警報值 2 設定頁
		AL1	
8-2	警報值 2 設定頁 AL2 (Alarm 2) 預設值為 0	0000000000	1.以◀&▲&▼鍵輸入警報值 2(0~99999999) 2.按Ⓜ鍵進入警報值 3 設定頁
		AL2	
9	正常顯示值	123456789 12345	按▼鍵約 3 秒,進入最小輸出調整頁
9-1	最小輸出調整設定頁 AZERO(Analog Output Zero Adjust)預設值為 0	0000000000	1.以◀&▲&▼鍵輸入最小輸出調整(±6000) 2.按Ⓜ鍵進入最大輸出調整設定頁 註:最小輸出有誤差時,利用 AZERO 作細部調整,如數位 VR 功能
		AZERO	
9-2	最大輸出調整設定頁 ASPAN(Analog Output Span Adjust)預設值為 0	0000000000	1.以◀&▲&▼鍵輸入最大輸出調整(±6000) 2.按Ⓜ鍵返回正常顯示值 註:最大輸出有誤差時,利用 ASPAN 作細部調整,如數位 VR 功能
		ASPAN	
附錄	畫面說明	顯示畫面	原因分析&操作說明
1	輸入正溢位偵測錯誤	123456789 r.o.FL	外部輸入訊號超過可處理範圍(10KHz)
2	顯示正溢位偵測錯誤	123456789 d.o.FL	外部輸入訊號超過最大顯示範圍(19999)
3	EEPROM 偵測錯誤	no	1.EEPROM 讀取/寫入時外部干擾入侵 2.EEPROM 寫入超次(約 100 萬次,保固 10 年) 請斷電重新開機,如還顯示 E-00,請執行下列步驟 1. E-00/NO 交替顯示,詢問是否回復 EEPROM 預設值 2. 以▲&▼鍵選擇 YES,然後按Ⓜ鍵返回正常顯示值 3. 已回復 EEPROM 預設值,請依步驟 1~10 重新設定
		E-00	
		YES	
		E-00	

MFRT Modbus RTU Mode Protocol Address Map

資料格式 16Bit/32Bit 帶正負號

即 8000~7FFF(632768~32767)/80000000~7FFFFFFF(-2147483648~2147483647)

位址	名稱	說明	動作
0000	DPR	瞬間量小數點位置,輸入範圍 0000~0004(0~4)0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,~,4:10 ⁻⁴	R/W
0002	DSPH	瞬間量顯示最高值,輸入範圍 0000~4E1F(0~19999)	R/W
0004	AVG	顯示平均次數,輸入範圍 0001~0063(1~99)	R/W
0006	TBASE	輸入取樣時基,輸入範圍 0001~03E7(1~999)	R/W
0008	DPT	累積量小數點位置,輸入範圍 0000~0008(0~8)0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,~,8:10 ⁻⁸	R/W
000A	CTIME	累積量時間基數,輸入範圍 0000~0002(0~2)0:1,1:60,2:3600 秒	R/W
000C	CODE	通關密碼,輸入範圍 0000~4E1F(0~19999)	R/W
000E	LOCK	面板設定鎖,輸入範圍 0000~0001(0~1)0:NO,1:YES	R/W
0010	ALSEL	警報輸出選擇,輸入範圍 0000~0001(0~1)0:RATE,1:TOTAL	R/W
0012	ACT1	警報 1 動作方向,輸入範圍 0000~0001(0~1)0:HI,1:LO	R/W
0014	ACT2	警報 2 動作方向,輸入範圍 0000~0001(0~1)0:HI,1:LO	R/W
0016	AOSEL	類比輸出選擇,輸入範圍 0000~0001(0~1)0:RATE,1:TOTAL	R/W
0018	ADDR	通訊位址,輸入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
001A	BAUD	通訊速率,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:19200,1:9600,2:4800,3:2400	R/W
001C	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:N82,1:N81,2:EVEN,3:ODD	R/W
001E	AZERO	最小輸出調整,輸入範圍 E890~1770(-6000~6000)	R/W
0020	ASPAN	最大輸出調整,輸入範圍 E890~1770(-6000~6000)	R/W
0022	ANLO	最小輸出對應顯示值,輸入範圍 00000000~3B9AC9FF(0~99999999)	R/W
0026	ANHI	最大輸出對應顯示值,輸入範圍 00000000~3B9AC9FF(0~99999999)	R/W
002A	AL1	警報值 1,輸入範圍 00000000~3B9AC9FF(0~99999999)	R/W
002E	AL2	警報值 2,輸入範圍 00000000~3B9AC9FF(0~99999999)	R/W
0032	SCALE	累積量積算比例,輸入範圍 00000001~3B9AC9FF(1~99999999)	R/W
0036	INHI	最大輸入頻率,輸入範圍 00000001~000F423F(1~999999)	R/W
003A	TOTAL	目前累積量值,顯示範圍 00000000~3B9AC9FF(0~99999999)	R
003E	RATE	目前瞬間量值,顯示範圍 0000~4E1F(0~19999)	R